

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай
Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Куяргазинском, Кугарчинском,
Федоровском районах

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, д.29, тел.: (34761) 4-38-85, E-mail:
z09@02.gosptrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра, главный врач филиала

(В.В. Рожкова)

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 9250 от 15 июля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском,
Хайбуллинском районах

2. Юридический адрес*: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

3. Наименование образца (пробы)*: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: д. Калинин, Республика Башкортостан, Баймакский район, д. Калинин, водозаборная
колодезь по ул. Караванова, д. 25

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 05.07.2021 15:15

Ф.И.О., должность: Атанова З.Р., специалист I разряда; Сафина З.Г., помощник врача по общей гигиене
Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2021 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа".

ГОСТ Р ИСО 5623 7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-26-44-157-2021 от
02.07.2021

Протокол (акт) отбора № 9250 от 05.07.2021

7. ИД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 42.21.9250.42

Протокол № 9250 распечатан 15.07.2021

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за этапом отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор ртути, Юлия-5К	239	С-АБ/02-02-2021/35967208 от 02.02.2021	01.02.2022
2	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-З.ЭТА	498	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022
3	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 05.07.2021 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 9250 дата начала испытаний 05.07.2021 17:30 дата выдачи результата 15.07.2021 08:42					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидальева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 05.07.2021 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 9250 дата начала испытаний 05.07.2021 17:30 дата выдачи результата 15.07.2021 08:42					
1	Железо	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Кадмий	мг/дм ³	0,00018±0,00006	не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
3	Медь	мг/дм ³	0,0018±0,0007	не более 1,0	ГОСТ Р 57162-2016
4	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005**	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005**	не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
6	Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001**	не более 0,0005	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98
7	Свинец	мг/дм ³	менее 0,002**	не более 0,01	ГОСТ 31950-2012
8	Цинк	мг/дм ³	0,026±0,009	не более 5,0	ГОСТ Р 57162-2016
9	Мутность (по кодину)	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	градус	4,3±1,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидальева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 05.07.2021 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 9250 дата начала испытаний 05.07.2021 17:10 дата выдачи результата 08.07.2021 17:59					
1	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 ±1С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Игнатьева Я. С., Инженер по физическим факторам, метролог

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай
Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Куюргазинском, Кугарчинском,
Федоровском районах

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

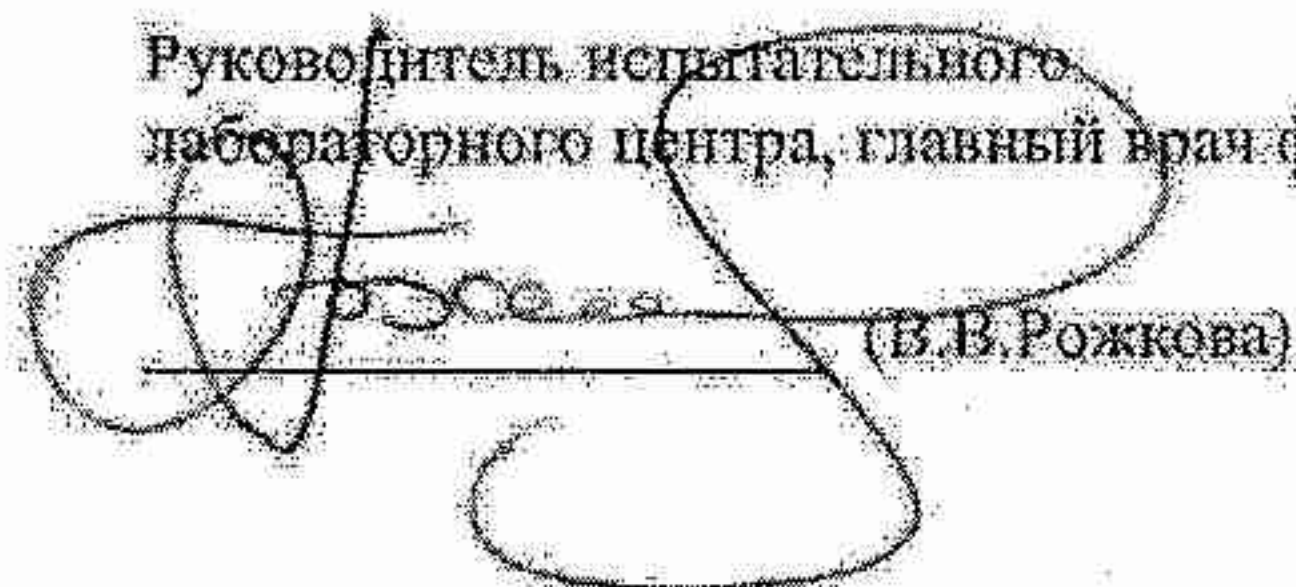
Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, д.29, тел. (34761) 4-38-85, E-mail: z09@02.gosptrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра, главный врач филиала


(В.В. Рожкова)

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 9247 от 15 июля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

2. **Юридический адрес*:** 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

3. **Наименование образца (пробы)*:** вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора*:** д. Калинино, Республика Башкортостан, Баймакский район, д. Калинино, водозаборная колонка по ул. Каравая, 43

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата (время) отбора: 05.07.2021 15:30

Ф.И.О., должность: Атанова З.Р., специалист I разряда; Сафина З.Г., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2021 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

ГОСТ Р ИСО 5623 7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-26-44-157-2021 от 02.07.2021

Протокол (акт) отбора № 9247 от 05.07.2021

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. **Код образца (пробы):** 42.21.9247 42

9. **Средства измерений:**

Протокол № 9247 распечатан 15.07.2021

стр. 1 из 2

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за этапом отбора образцов (проб) заказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор ртути, Юлия-5К	239	С-АБ/02-02-2021/35967208 от 02.02.2021	01.02.2022
2	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-Z.ЭТА	498	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022
3	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	---	-----------------------------	---------------------------

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 05.07.2021 17:30

Регистрационный номер пробы в журнале 9247

дата начала испытаний 05.07.2021 17:30 дата выдачи результата 15.07.2021 08:37

1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидальева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 05.07.2021 17:30

Регистрационный номер пробы в журнале 9247

дата начала испытаний 05.07.2021 17:30 дата выдачи результата 15.07.2021 08:37

1	Железо	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Кадмий	мг/дм ³	0,00017±0,00006	не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
3	Медь	мг/дм ³	0,0024±0,0009	не более 1,0	ГОСТ Р 57162-2016
4	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005**	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005**	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98
6	Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001**	не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
7	Свинец	мг/дм ³	менее 0,002**	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
8	Цинк	мг/дм ³	0,0044±0,0015	не более 5,0	ГОСТ Р 57162-2016
9	Мутность (по коалину)	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	градус	3,9±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидальева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 05.07.2021 17:10

Регистрационный номер пробы в журнале 9247

дата начала испытаний 05.07.2021 17:10 дата выдачи результата 12.07.2021 07:46

1	Общее микробное число (ОМЧ) / Общее микробное число (ОМЧ) 37 ± 1°С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Игнатова Я. С., Инженер по физическим факторам, метролог

Протокол № 9247 распечатан 15.07.2021

ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, представленной заказчиком и за стабильность отбора образцов (проб) заказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай
Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Куюргазинском, Кугарчинском,
Федоровском районах

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел.: (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, д.29, тел.: (34761) 4-38-85, E-mail:
z09@02.gosptrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра, главный врач филиала

(В.В.Рожкова)

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 9250 от 15 июля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

2. Юридический адрес*: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

3. Наименование образца (пробы)*: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: д. Калинино, Республика Башкортостан, Баймакский район, д. Калинино, водозаборная колонка по ул. Караваяева, д. 25

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 05.07.2021 15:15

Ф.И.О., должность: Атанова З.Р., специалист I разряда; Сафина З.Г., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2021 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р ИСО 5623 7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-26-44-157-2021 от 02.07.2021

Протокол (акт) отбора № 9250 от 05.07.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 42-21-9250-42

Протокол № 9250 распечатан 15.07.2021

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадией отбора образцов (проб) заказчиком. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор ртути, Юлия-5К	239	С-АБ/02-02-2021/35967208 от 02.02.2021	01.02.2022
2	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-Z.ЭТА	498	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022
3	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.07.2021 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 9250					
дата начала испытаний 05.07.2021 17:30 дата выдачи результата 15.07.2021 08:42					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидальева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 05.07.2021 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 9250					
дата начала испытаний 05.07.2021 17:30 дата выдачи результата 15.07.2021 08:42					
1	Железо	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Кадмий	мг/дм ³	0,00018±0,00006	не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
3	Медь	мг/дм ³	0,0018±0,0007	не более 1,0	ГОСТ Р 57162-2016
4	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005**	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005**	не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
6	Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001**	не более 0,0005	ПНД Ф 14.1/2.4-128-98
7	Свинец	мг/дм ³	менее 0,002**	не более 0,01	ГОСТ 31950-2012
8	Цинк	мг/дм ³	0,026±0,009	не более 5,0	ГОСТ Р 57162-2016
9	Мутность (по коалину)	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	градус	4,3±1,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидальева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 05.07.2021 17:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 9250					
дата начала испытаний 05.07.2021 17:10 дата выдачи результата 08.07.2021 17:59					
1	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 ±1С	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурин Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Игнатъева Я. С., Инженер по физическим факторам, метролог

Протокол № 9250 распечатан 15.07.2021

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за этапы отбора образцов (проб) заказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробам).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

стр. 2 из 2